


Ansicht / View

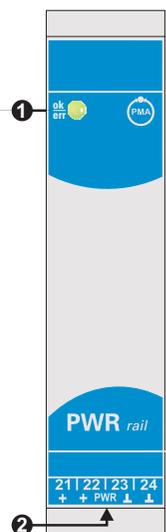

Anzeige

- 1 LED Gerätezustand
grün: ok
rot: Ausgangsspannung(en)
nicht verfügbar
aus: keine Versorgung

Display

LED Device status
green: ok
red: output voltage(s)
not available
off: no supply

UL - Zulassung

Maximale Umgebungstemperatur
des Gerätes: 55°C

Ausschließlich Kupfer-(Cu) Leiter
speziell für 60 / 75 °C
Umgebungstemperatur verwenden

Das Gerät ist ausschließlich in
Umgebungen mit max. Ver-
schmutzungsgrad 2 zu betreiben

UL - Certification

Max. surrounding air temperature:
55°C


Only use copper-(Cu) conductors
especially for 60 / 75 °C

To be used in a Pollution Degree
2 environment only




Bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten.
Please regard the notes on the reverse side.

Abmessungen / Dimensions

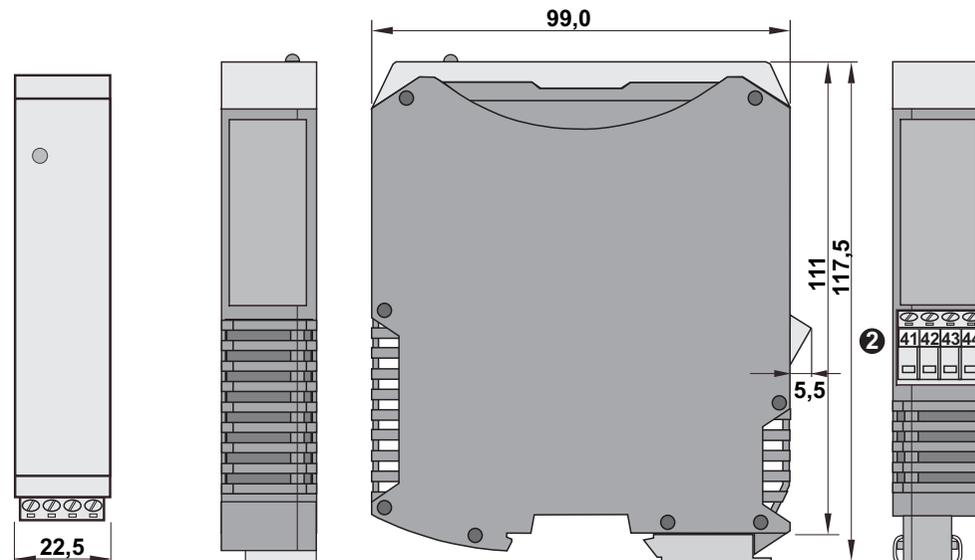

Anschluss / Connection

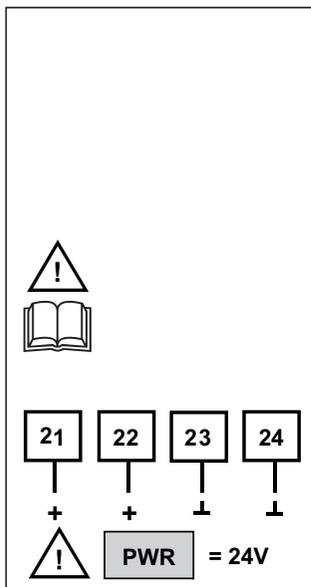

Umgebungsbedingungen / Ambient Conditions

Temperatur Temperature

max. 55°C
min. -10°C



Feuchtigkeit Humidity

max.
95%
rel. %




Verschmutzung Pollution

max.
Grad 2
degree 2



Montage / Assembly Demontage / Disassembly

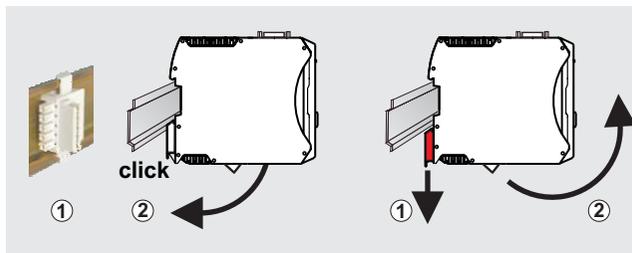

Sicherheitshinweise

GERÄTESICHERHEIT Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 / EN 61010-1 gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät wurde vor Auslieferung geprüft und hat die im Prüflin vorgeschriebenen Prüfungen bestanden. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung enthalten sind. Das Gerät ist ausschließlich bestimmt zum Gebrauch als Meß- und Regelgerät in technischen Anlagen. Die Isolierung entspricht der Norm EN 61010-1 mit den in der Bedienungsanleitung / Datenblatt des Gerätes angegebenen Werten für Überspannungskategorie, Verschmutzungsgrad, Arbeitsspannungsbereich und Schutzklasse. Das Gerät darf nur von ausgewiesenen Personen bedient werden. Wartung und Instandsetzung dürfen nur von geschulten, fach- und sachkundigen Personen durchgeführt werden, welche mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Das Gerät kann ohne Beeinträchtigung seiner Sicherheit innerhalb der zugelassenen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Das Gerät ist ein Einbaugerät und erhält seine Berührungssicherheit dadurch, daß es berührungssicher in einem Gehäuse oder Schaltschrank eingebaut wird.

GERÄT AUSPACKEN Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen. Beiliegendes Standard-Zubehör: Bedienungshinweis bzw. Bedienungsanleitung und Befestigungselemente, wenn erforderlich. Die Lieferung ist auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das Gerät ist auf Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung bei Transport und Lagerung hin zu untersuchen.

! WARNUNG!

Weist das Gerät Schäden auf, die vermuten lassen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, so darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Safety Instructions


INSTRUMENT SAFETY This instrument was built and tested according to VDE 0411 / EN61010-1 and was shipped in safe condition. The unit was tested before delivery and has passed the tests required in the test plan. In order to maintain this condition and to ensure safe operation, the user must follow the hints and warnings given in these safety notes and operating instructions. The unit is intended exclusively for use as a measuring and control instrument in technical installations. The insulation meets standard EN 61010-1 with the values for overvoltage category, degree of pollution, operating voltage range and protection class specified in the operating instructions / data sheet. The instrument must be operated only by trained persons. Maintenance and repair should be carried out only by trained, qualified personnel familiar with the relevant hazards. The instrument may be operated within the specified environmental conditions without impairing its safety. The instrument is intended for mounting in an enclosure. Its contact safety is ensured by installation in a housing or switch cabinet.

UNPACKING THE INSTRUMENT Remove instrument and accessories from the packing. Enclosed standard accessories: Operating notes or operating instructions for the instrument (if necessary, fixing elements). Check, if the shipment is correct and complete and if the instrument was damaged by improper handling during transport and storage. We recommend to keep the original packing for shipment in case of maintenance or repair.

! WARNUNG!


If the instrument is so heavily damaged that safe operation seems impossible, the instrument must not be taken into operation.

Netzwerk Erweiterung Network Extension

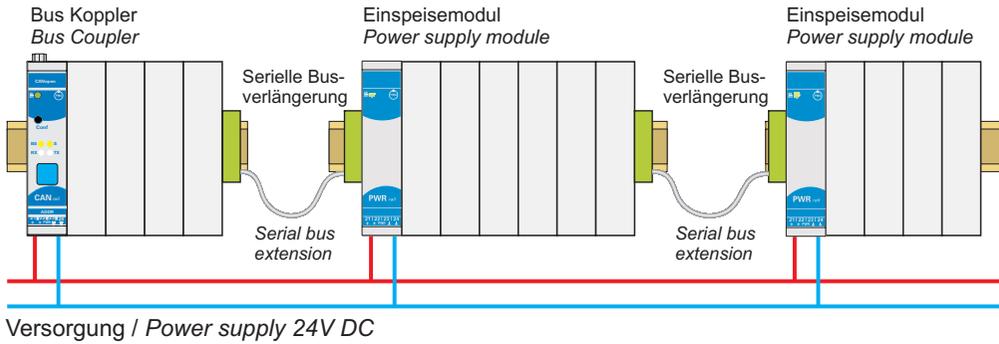

Niemals einen Buskoppler und ein Einspeisemodul gemeinsam an einem Busabschnitt betreiben!
Never use a bus coupler and a power supply module parallel at one bus section!

Serielle Busverlängerung Serial bus extension

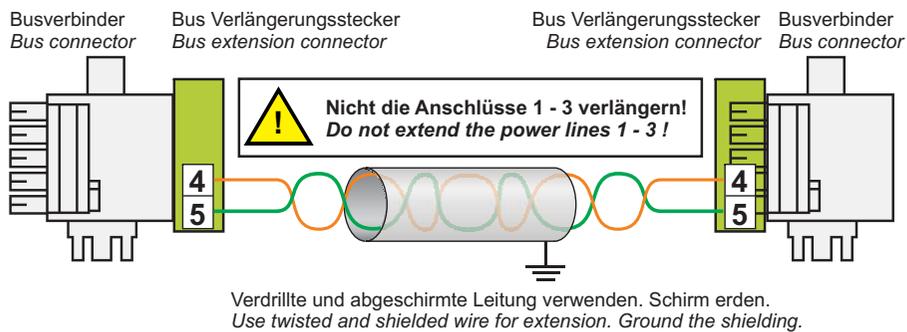

Ein Busverbinder und ein Set Bus Verlängerungsstecker sind Teil der Lieferung.
One bus connector and one pair of bus extension connectors are part of the delivery.