


REGULATEUR SIMPLIFIE 1/16 – DIN MANUEL ABREGE - PRODUIT (59246-3)

MODE DE FONCTIONNEMENT

N. B. : Réglez tous les paramètres de Gamme/Alarme et de Mise en Route souhaités avant de lancer le fonctionnement normal.

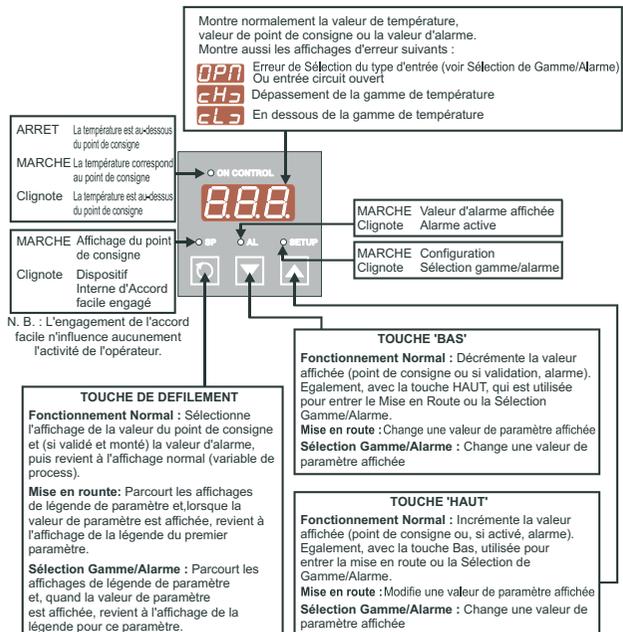

Panneau Avant

Réglage du Point de Consigne et de la Valeur d'Alarme


L'affichage normal montre la valeur de température. Utiliser la touche de défilement pour sélectionner l'affichage de la valeur de point de consigne et (si activé – voir **MISE EN ROUTE**) la valeur d'alarme. Si le réglage de ces paramètres est activé (voir **MISE EN ROUTE**), utiliser les Haut/Bas pour ajuster la valeur de paramètre affichée. Utiliser la touche de défilement pour rétablir l'affichage de la valeur de température.

MISE EN ROUTE

N. B. : Réglez tous les paramètres de Gamme/Alarme souhaités avant de commencer les opérations de Mise en Route.



Paramètre	Légende Affichée	Valeurs/Réglages Disponibles
Valeur de Point de Consigne	SP	Numérique, dans la gamme Maxi de Gamme à Mini de Gamme
Valeur d'Alarme (seulement si une alarme est montée)	AL	Numérique, dépendant du type d'alarme : Haut/Bas de Procédé = Maxi de Gamme à Mini de Gamme Déviation/Bande = ± plage de la gamme d'entrée
Valeur de Décalage de Variable de Procédé	DFS	Numérique - ± plage de la gamme d'entrée
Temps de Cycle de Sortie - Commande	CT	Numérique - 0,5s à 512s (si sortie nécessaire) - 1s à 512s, si sortie relais
Verrouillage Point de Consigne	SPL	OFF
	ON	Changement de point de consigne permis en service normal
Valeur d'Alarme Activée (seulement une alarme est montée)	AE	En
	DI	S



Si la légende est affichée, cela fait apparaître la légende pour le paramètre suivant; si la valeur est affichée, cela fait apparaître la légende pour ce paramètre.

NOTES SUR LE MISE EN ROUTE

1. Le décalage de la Variable de Procédé (PV) modifie la valeur réelle de la variable de procédé (PV) comme suit :

$$PV \text{ Modifié} = PV \text{ Réel} + \text{Décalage PV}$$

La valeur PV modifiée est utilisée pour toutes les fonctions dépendant de la PV (contrôle, affichage, alarme). Choisissez cette valeur avec soin ; c'est en fait un réglage d'étalonnage.

Il n'y a aucune indication du moment où ce paramètre est actif (c'est-à-dire a été réglé sur une valeur non nulle).

2. Le temps de cycle requis dépend du procédé qui est contrôlé et du type de sortie qui est utilisé. Pour une sortie de relais, le temps de cycle doit être aussi grand que possible (tout en restant compatible avec les exigences du contrôle de procédé) pour maximiser la durée de vie du relais. Pour une sortie SSR, le temps de cycle peut avoir une valeur plus basse.

INSTALLATION




AVERTISSEMENT : L'installation ne doit être effectuée que par du personnel techniquement compétent et autorisé à le faire. Les Réglementations Locales concernant l'installation électrique et la sécurité doivent être observées.

Montage sur Panneau

Le panneau de montage doit être rigide et d'une épaisseur jusqu'à 6,0mm. Les découpes requises pour le régulateur sont indiquées à droite. Les régulateurs peuvent être montés côte à côte dans une installation multiple pour laquelle la largeur de découpe (pour n Régulateurs) est de (48n - 4)mm.




La procédure de montage sur panneau est indiquée ci-dessous :

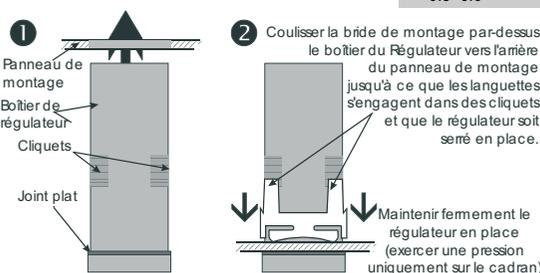


Attention : Ce produit peut vous exposer à des produits chimique incluant de l'arsenic, qui est connu dans l'état de Californie pour provoquer le cancer. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov

Connexions des Bornes Arrière

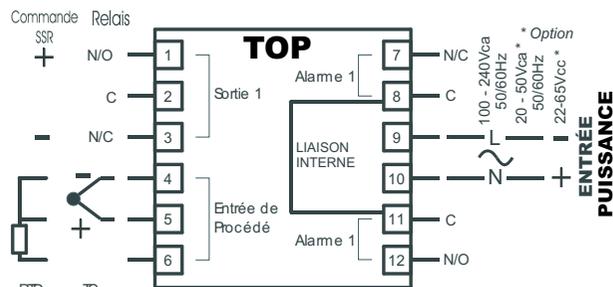

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE (SAUF POUR ENTREE THERMOCOUPLE)
Câble unifilaire diamètre maxi 1,2mm (18SWG). Câbles évalués à 80°C

MODE DE CONNEXION PUISSANCE RECOMMANDE

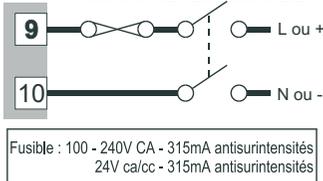

Fusible : 100 - 240V CA - 315mA antisurintensités
24V ca/cc - 315mA antisurintensités

SELECTION DE GAMME/ALARME

ATTENTION : Dans ce mode, les paramètres ne doivent être réglés que par du personnel techniquement compétent et autorisé à le faire.


ENTREE

Le Mode de Sélection de Gamme/Alarme est entré comme suit :

- Appuyer sur les Touches de Défilement et "Haut" jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- Quand l'affichage commence à clignoter, relâcher les Touches de Défilement et "Haut" et appuyer sur la touche "Bas". L'indicateur de mise en route commencera alors à clignoter et la légende du premier paramètre de la séquence (Type d'Entrée et Gamme) s'affichera ; 1,5s après, la valeur de ce paramètre sera affichée.

Sélection/Réglage de Paramètre

Dans ce mode, la Touche de Défilement est utilisée pour sélectionner l'affichage requis, comme suit.

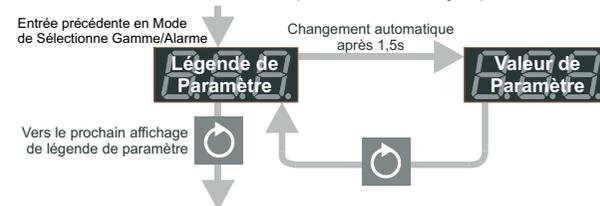

Une fois que la valeur de paramètre requise est affichée, les touches Haut/Bas peuvent être utilisées pour modifier cette valeur; les nouvelles valeurs sont mises en application immédiatement. La séquence de paramètre est :

Paramètre	Légende de Paramètre	Valeurs disponibles																																																	
Type d'Entrée et Gamme	InP	<p>Unités de Température</p> <table border="1"> <tr> <th>Valeur/Unités</th> <th>°C</th> <th>°F</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>100</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>200</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>400</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>Maximum de Gamme d'Entrée</p> <table border="1"> <tr> <th>Valeur</th> <th>Maxi</th> <th>Valeur</th> <th>Maxi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>100</td> <td>5</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>200</td> <td>6</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300</td> <td>7</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>400</td> <td>8</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>Type de Capteur d'Entrée</p> <table border="1"> <tr> <th>Valeur</th> <th>Type de Capteur d'Entrée</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Thermocouple Type J/L</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thermocouple Type K</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Thermocouple Type N</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Thermocouple Type T²</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RTD (-50 au Maxi de la Gamme)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RTD 0,0 au Maxi de la Gamme - 1 rang décimal</td> </tr> </table> <p>N.B. : 1. La gamme RTD sera toujours 0,0 - 99,9 quel que soit le Réglage du Maximum de la gamme. 2. Maxi absolu de la gamme = 400°C pour un TC Type T.</p>	Valeur/Unités	°C	°F	1	100	5	2	200	6	3	300	7	4	400	8	Valeur	Maxi	Valeur	Maxi	1	100	5	500	2	200	6	600	3	300	7	700	4	400	8	800	Valeur	Type de Capteur d'Entrée	1	Thermocouple Type J/L	2	Thermocouple Type K	3	Thermocouple Type N	4	Thermocouple Type T ²	5	RTD (-50 au Maxi de la Gamme)	6	RTD 0,0 au Maxi de la Gamme - 1 rang décimal
Valeur/Unités	°C	°F																																																	
1	100	5																																																	
2	200	6																																																	
3	300	7																																																	
4	400	8																																																	
Valeur	Maxi	Valeur	Maxi																																																
1	100	5	500																																																
2	200	6	600																																																
3	300	7	700																																																
4	400	8	800																																																
Valeur	Type de Capteur d'Entrée																																																		
1	Thermocouple Type J/L																																																		
2	Thermocouple Type K																																																		
3	Thermocouple Type N																																																		
4	Thermocouple Type T ²																																																		
5	RTD (-50 au Maxi de la Gamme)																																																		
6	RTD 0,0 au Maxi de la Gamme - 1 rang décimal																																																		
Action de Commande	CTI, rP, dP, rO, dO	<p>Commande PID à effet inverse</p> <p>Commande PID à effet direct</p> <p>Commande MARCHÉ/ARRÊT à effet inverse</p> <p>Commande MARCHÉ/ARRÊT à effet direct</p>																																																	
Type d'Alarme et Action (disponible uniquement si une Option Alarme est montée)	ALH, PLD, dEd, bAd, PHr, PLr, dEr, bAr	<p>Alarme haute de Procédé, effet direct</p> <p>Alarme Basse de Procédé, effet direct</p> <p>Alarme de Déviation, effet direct</p> <p>Alarme de Bande, effet direct</p> <p>Alarme Haute de Procédé, effet inverse</p> <p>Alarme Basse de Procédé, effet inverse</p> <p>Alarme de Déviation, effet inverse</p> <p>Alarme de Bande, effet inverse</p> <p>N. B. : Le fonctionnement des différents types d'alarme est illustré page suivante;</p>																																																	

Retour au fonctionnement normal

- Sélectionner un affichage de légende de paramètre.
- Au cours de l'affichage à légende de 1,5s, appuyer sur les touches "Haut" et "Bas" simultanément pendant trois secondes.

N. B. : Un retour automatique au fonctionnement normal est fait s'il n'y a pas d'activité de touche dans le Mode de Sélection Gamme/Alarme pendant une minute.

Indication par défaut



Cet affichage (tous points décimaux allumés) indique que tous les paramètres de mise en route ont été réglés à leur valeur par défaut. Pour effacer cet affichage, modifier l'un des paramètres de mode de mise en route.

